


FGE Oder, BG LAN, Karte 4.8: Zustand von Wasserkörpern für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Verbrauch nach Art. 7 EG-WRRL

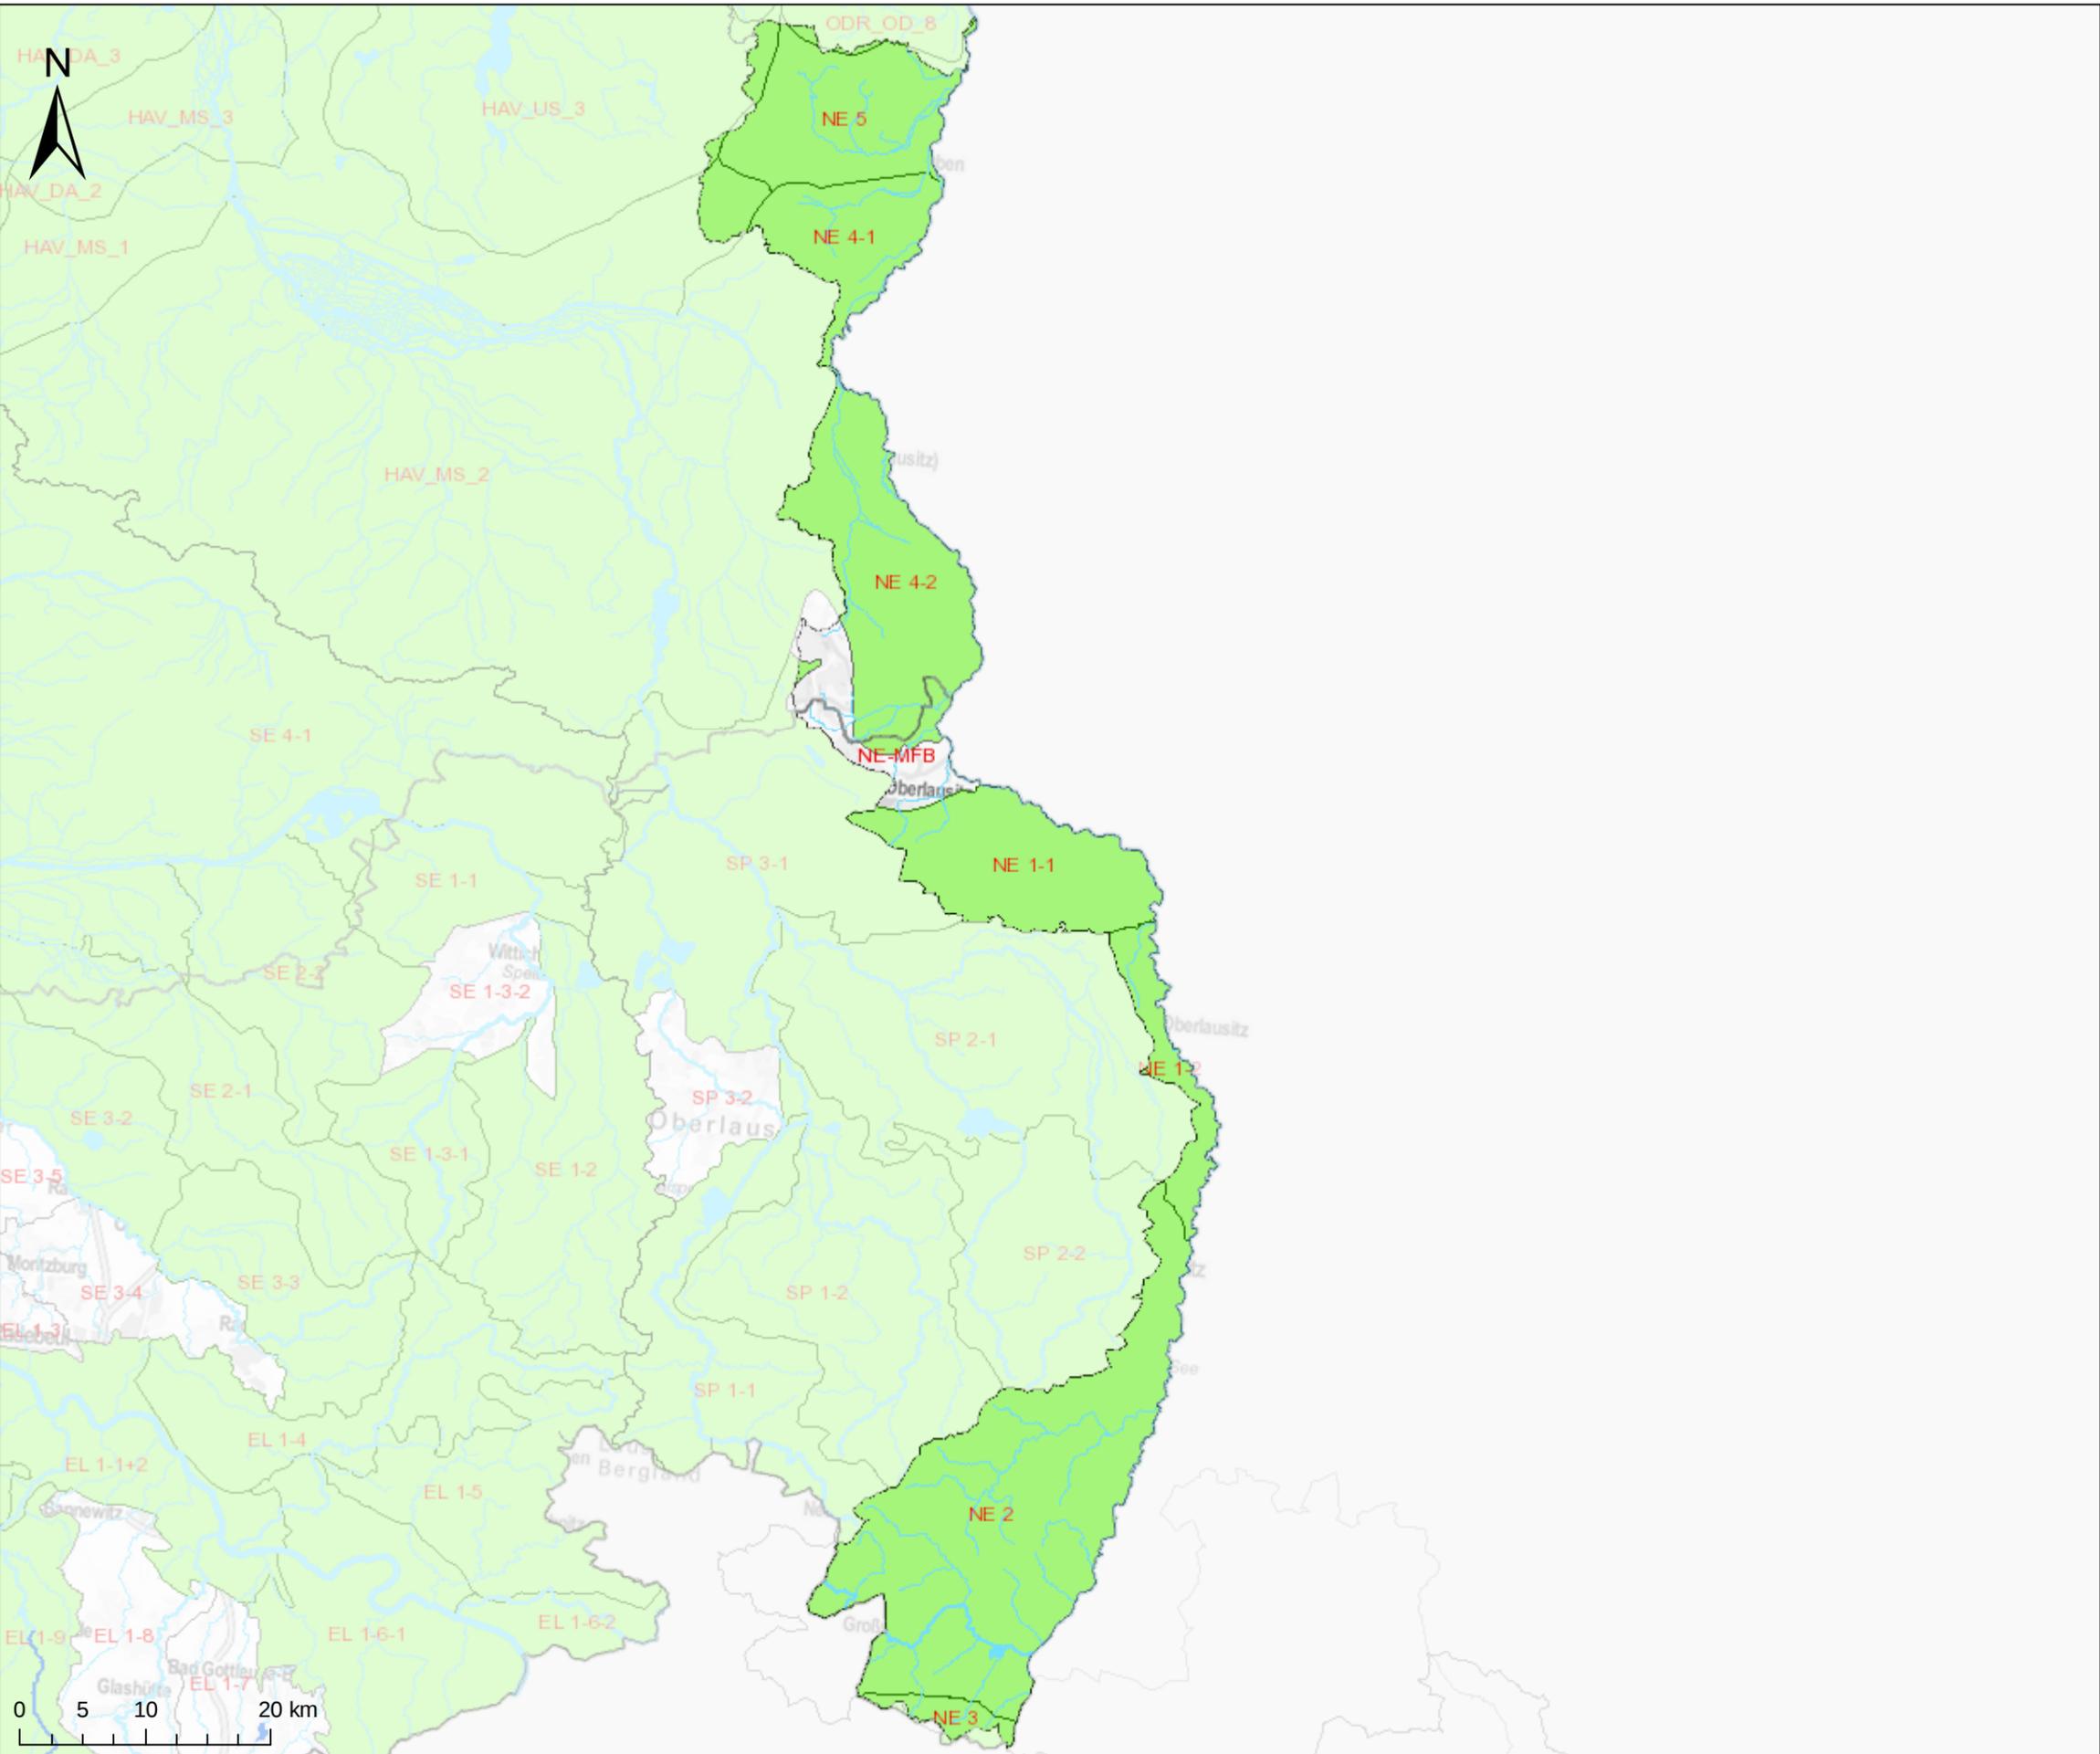

Zustand der Oberflächenwasserkörper mit Trinkwasserentnahme

- gut
- nicht gut
- nicht klassifiziert
- keine Entnahme von Trinkwasser

Tiefe Grundwasserkörper

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

- gut
- schlecht
- nicht bewertet
- keine Entnahme von Trinkwasser



Quelle: WasserBLICK/BfG; 25.09.2015